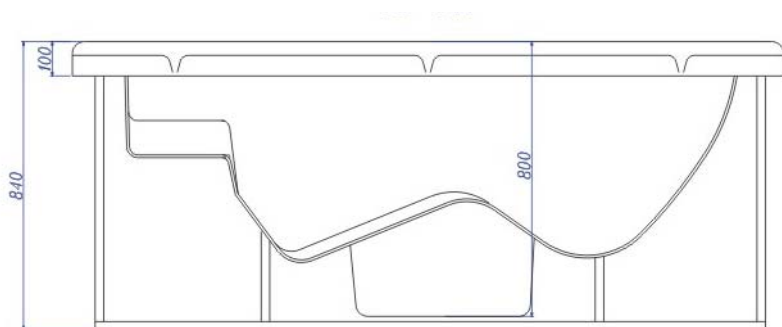






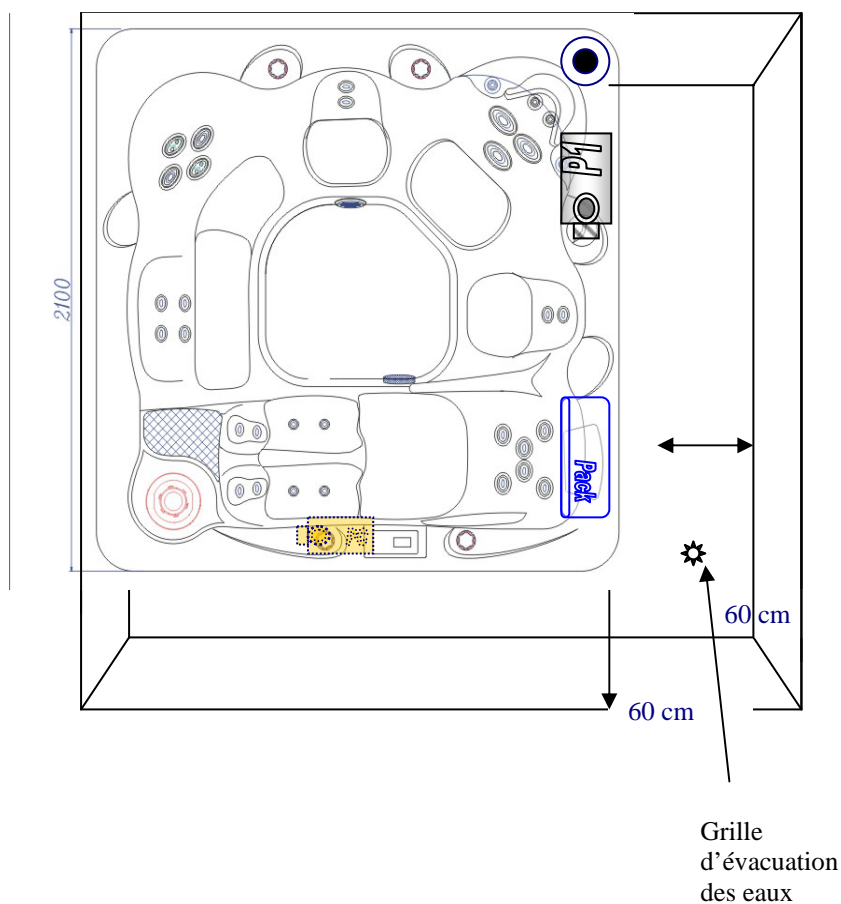


# cotes encastrement ROYAL



## Légende

	Pack électrique
	Pompe circulation
	Blower
	Pompe massage 1
	Pompe massage 2
	Pompe massage 3



# ROYAL

## Dispositions Générales

Le fond de la fouille doit être composé d'une dalle ferrillée de 15 cm minimum

L'alimentation électrique se fera en 2,5mm<sup>2</sup> gainé jusqu'à 15 m de câbles au delà : prévoir 6 mm<sup>2</sup>

Une évacuation de l'eau doit être prévue en fond de fouille