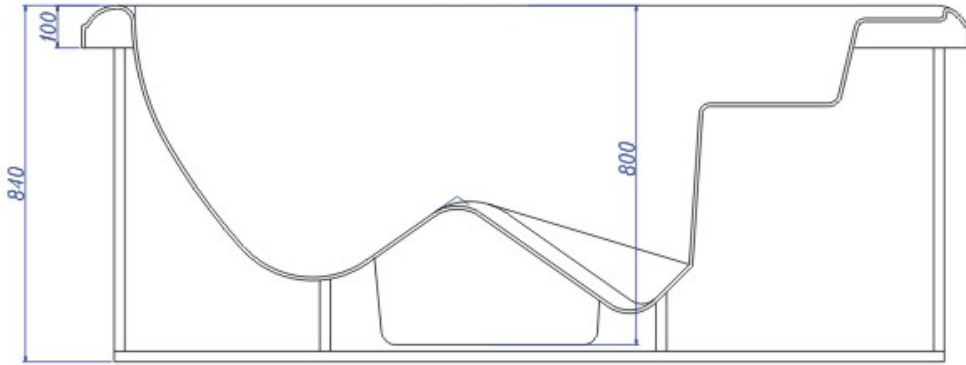






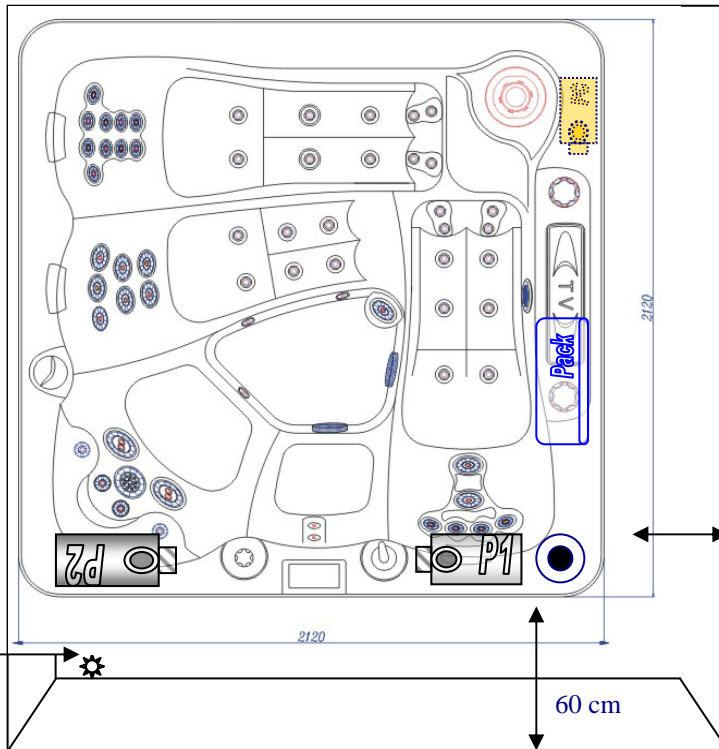


cotes encastrement SP3



Légende

	Pack électrique
	Pompe circulation
	Blower
	Pompe massage 1
	Pompe massage 2
	Pompe massage 3



Grille
d'évacuation
des eaux

60 cm

60 cm

SP3

Dispositions Générales

Le fond de la fouille doit être composée d'une dalle ferrillée de 15 cm minimum

L'alimentation électrique se fera en 2,5mm² gainé jusqu'à 15 m de câbles au delà : prévoir 6 mm²

Une évacuation de l'eau doit être prévue en fond de fouille